


Pegel Platten

Ereignis 46, HQ < 1

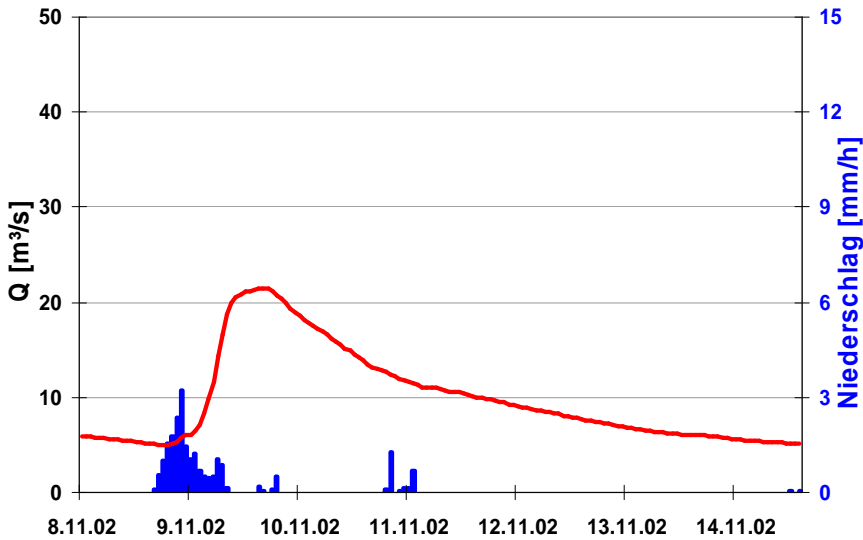


N-Summe: 19,04 mm
Scheitelabfluss: 21,5 m^3/s

Q Ereignisbeginn: 4,99 m^3/s
Ereignisdauer: 146 Std.
Abflussbeiwert: 34 %
N-Dauer: 16 Std.
max. N-intensität: 3,21 mm/h
mittl. N-intensität: 1,19 mm/h

Verzögerungszeit: 17 Std.
Vorfeuchte: mittel
Wetterlage: 15

Niederschlagsverteilung

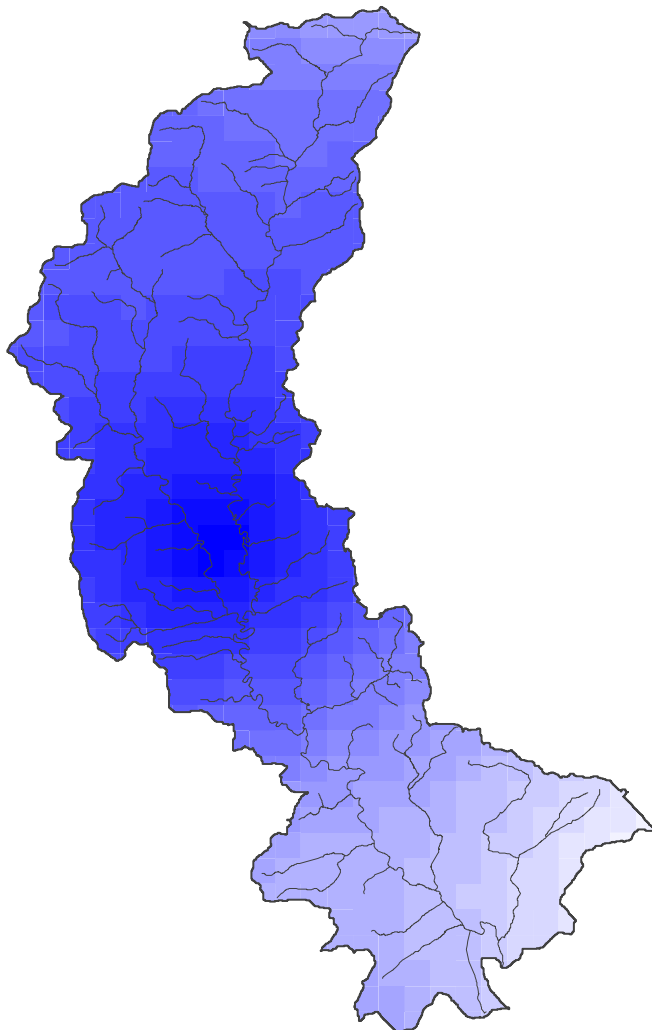

EZG Pegel Platten



Gewässer



(N mm)

