


Pegel Kloster Arnstein

Ereignis 24, HQ 3

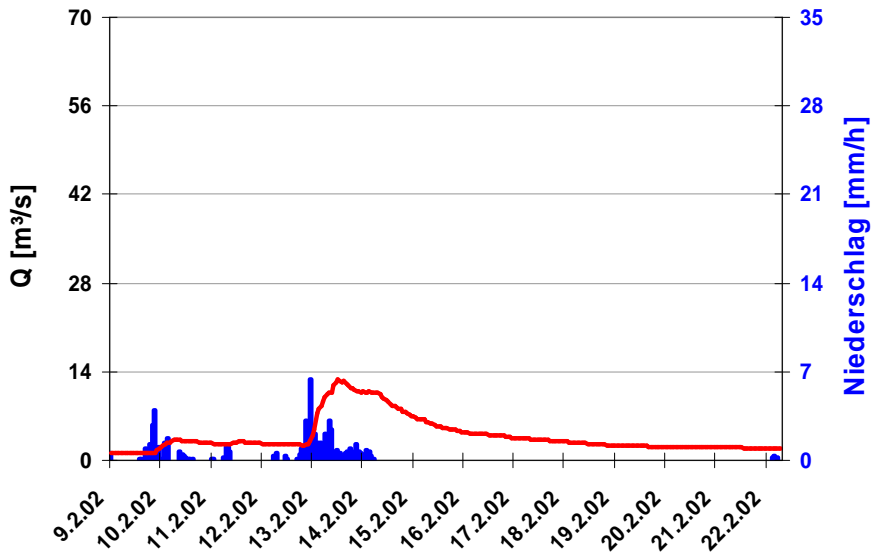

N-Summe: 55,84 mm
Scheitelabfluss: 12,7 m^3/s

Q Ereignisbeginn: 1,12 m^3/s
Ereignisdauer: 297 Std.
Abflussbeiwert: 36 %
N-Dauer: 95 Std.
max. N-intensität: 6,44 mm/h
mittl. N-intensität: 0,59 mm/h

Verzögerungszeit: 13 Std.
Vorfeuchte: hoch
Wetterlage: 9

Niederschlagsverteilung

