


Pegel Nanzdietschweiler

Ereignis 100, HQ 2

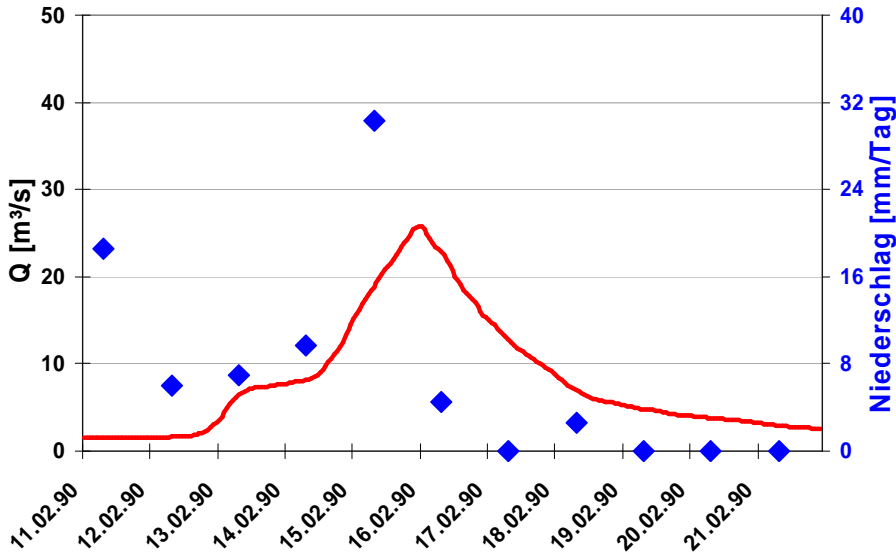

N-Summe:	76,06	mm
Scheitelabfluss:	25,8	m³/s
Q Ereignisbeginn:	1,49	m³/s
Ereignisdauer:	241	Std.
Abflussbeiwert:	37	%
N-Dauer:	5	Tage
max. N-Intensität:	18,59	mm/Tg
mittl. N-Intensität:	15,21	mm/Tg

Vorfeuchte: niedrig
Wetterlage: 40

Niederschlagsverteilung

